

## Системы контроля фильтра B-SECURUS

Технические характеристики




Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

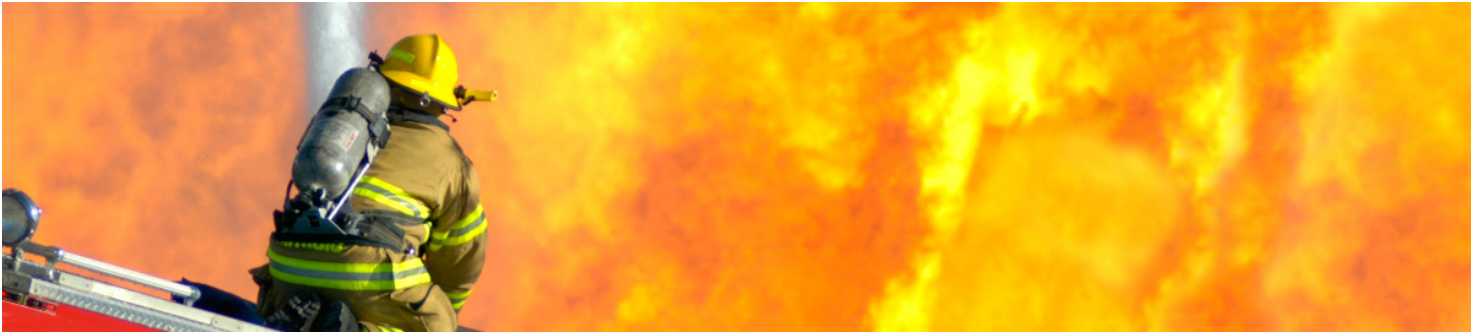

## Система контроля фильтра B-SECURUS – Система безопасности для подготовки воздуха для дыхания

Система безопасности B-SECURUS контролирует степень насыщения патрона (патронов) фильтра путем измерения остаточной влажности сжатого воздуха в молекулярном сите Р-системы фильтрования и на встроенном дисплее или в устройстве управления компрессором своевременно показывает в виде "Предварительного предупреждения", когда должна быть выполнена следующая замена патрона (патронов) фильтра.

Превышение срока службы патрона исключено<sup>1</sup>, так как сигнал предварительного предупреждения вовремя обращает внимание на насыщение патрона (патронов) фильтра.

В зависимости от размеров компрессора сигнал предварительного предупреждения поступает с запасом по времени примерно от 1 до 7 часов до наступления насыщения патрона. Система контроля фильтра B-SECURUS автоматически отключает компрессорную станцию, если патрон достиг своего насыщения и не был заменен.

При обрыве кабеля или при отсутствии соединения системы B-SECURUS с устройством управления станцией также происходит аварийное отключение.

При отсутствии патрона (патронов) фильтра в Р-системе фильтрования компрессор включить нельзя. Оптическим способом отображается соответствующее указание.

Система контроля фильтра B-SECURUS гарантирует оптимальную чистоту сжатого воздуха для дыхания согласно DIN EN 12021<sup>1</sup> и 100 - процентное использование установленного патрона (патронов) фильтра. Затраты на приобретение B-SECURUS амортизируются уже в течение короткого времени. Калибровка системы B-SECURUS не требуется.

<sup>1</sup> При надлежащем техобслуживании и монтаже установок согласно руководству по эксплуатации и при использовании BAUER AERO-GUARD, если концентрация CO<sub>2</sub> во всасываемом воздухе превышает заданные нормативные значения.

### Характерные черты

Качество воздуха для дыхания соответствует национальным и международным стандартам<sup>1</sup>, среди которых:

- DIN EN 12021
- STANAG 1079 mW
- British Standard 4001
- US CGA Spec. G.7.1
- Canada CSA Standard Z 180.1
- Australian Army Standard 5017

В отличие от других систем фильтрования Р-система фильтрования с контролем фильтра B-SECURUS позволяет осуществлять функциональный контроль влажности воздуха для дыхания уже во время его подготовки.

При этом учитывается влияние следующих факторов:

- Температура окружающей среды
- Влажность воздуха
- Температурные характеристики компрессора и системы подготовки воздуха для дыхания.

<sup>1</sup> При надлежащем техобслуживании и монтаже установок согласно руководству по эксплуатации и при использовании BAUER AERO-GUARD, если концентрация CO<sub>2</sub> во всасываемом воздухе превышает заданные нормативные значения.



Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	